



## Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

**Dne**

**28.03.2023 od 07:45 do 28.03.2023 15:00**

**Obec**

**Násedlovice**

**Uhřice**

**Žarošice**

**Část obce**

**Násedlovice**

**Uhřice**

**Žarošice**

**Vypnutá oblast:**

**část obce Uhřice: od č.p.90, 228 a č.p.26 sm. Bačálárna po konec obce; od č.p.18 a č.p.72 sm. hřbitov po konec ulice; distribuční trafostanice Uhřice TS ZD; Odběratelská trafostanice TS Megadu; Celá lokalita Bačálárna; odběratelská trafostanice TS Kolonie část obce Žarošice: část obce levá strana sm. Uhřice od OÚ po č.p.320 MŠ, č.p.321 ZŠ a ZUŠ včetně odběrného místa pro parc. č. 2140/9 (vypnutí se netýká na č.p.320 bytu na školce); část obce od č.p. 253 po č.p.256 včetně č.p.358, č.p.393 a fotbalových kabin; část obce od č.p.345 po č.p.339 včetně č.p. 349 a č.p.350; celá lokalita novostaveb za školou; čerpací benzinová stanice ZEROGAS, čerpací benzinová stanice EuroOil; Odběratelská trafostanice TS Meliorace;**

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

**Upozornění:**


V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte [www.egd.cz](http://www.egd.cz), kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

Děkujeme Vám za pochopení.

EG.D, a.s.

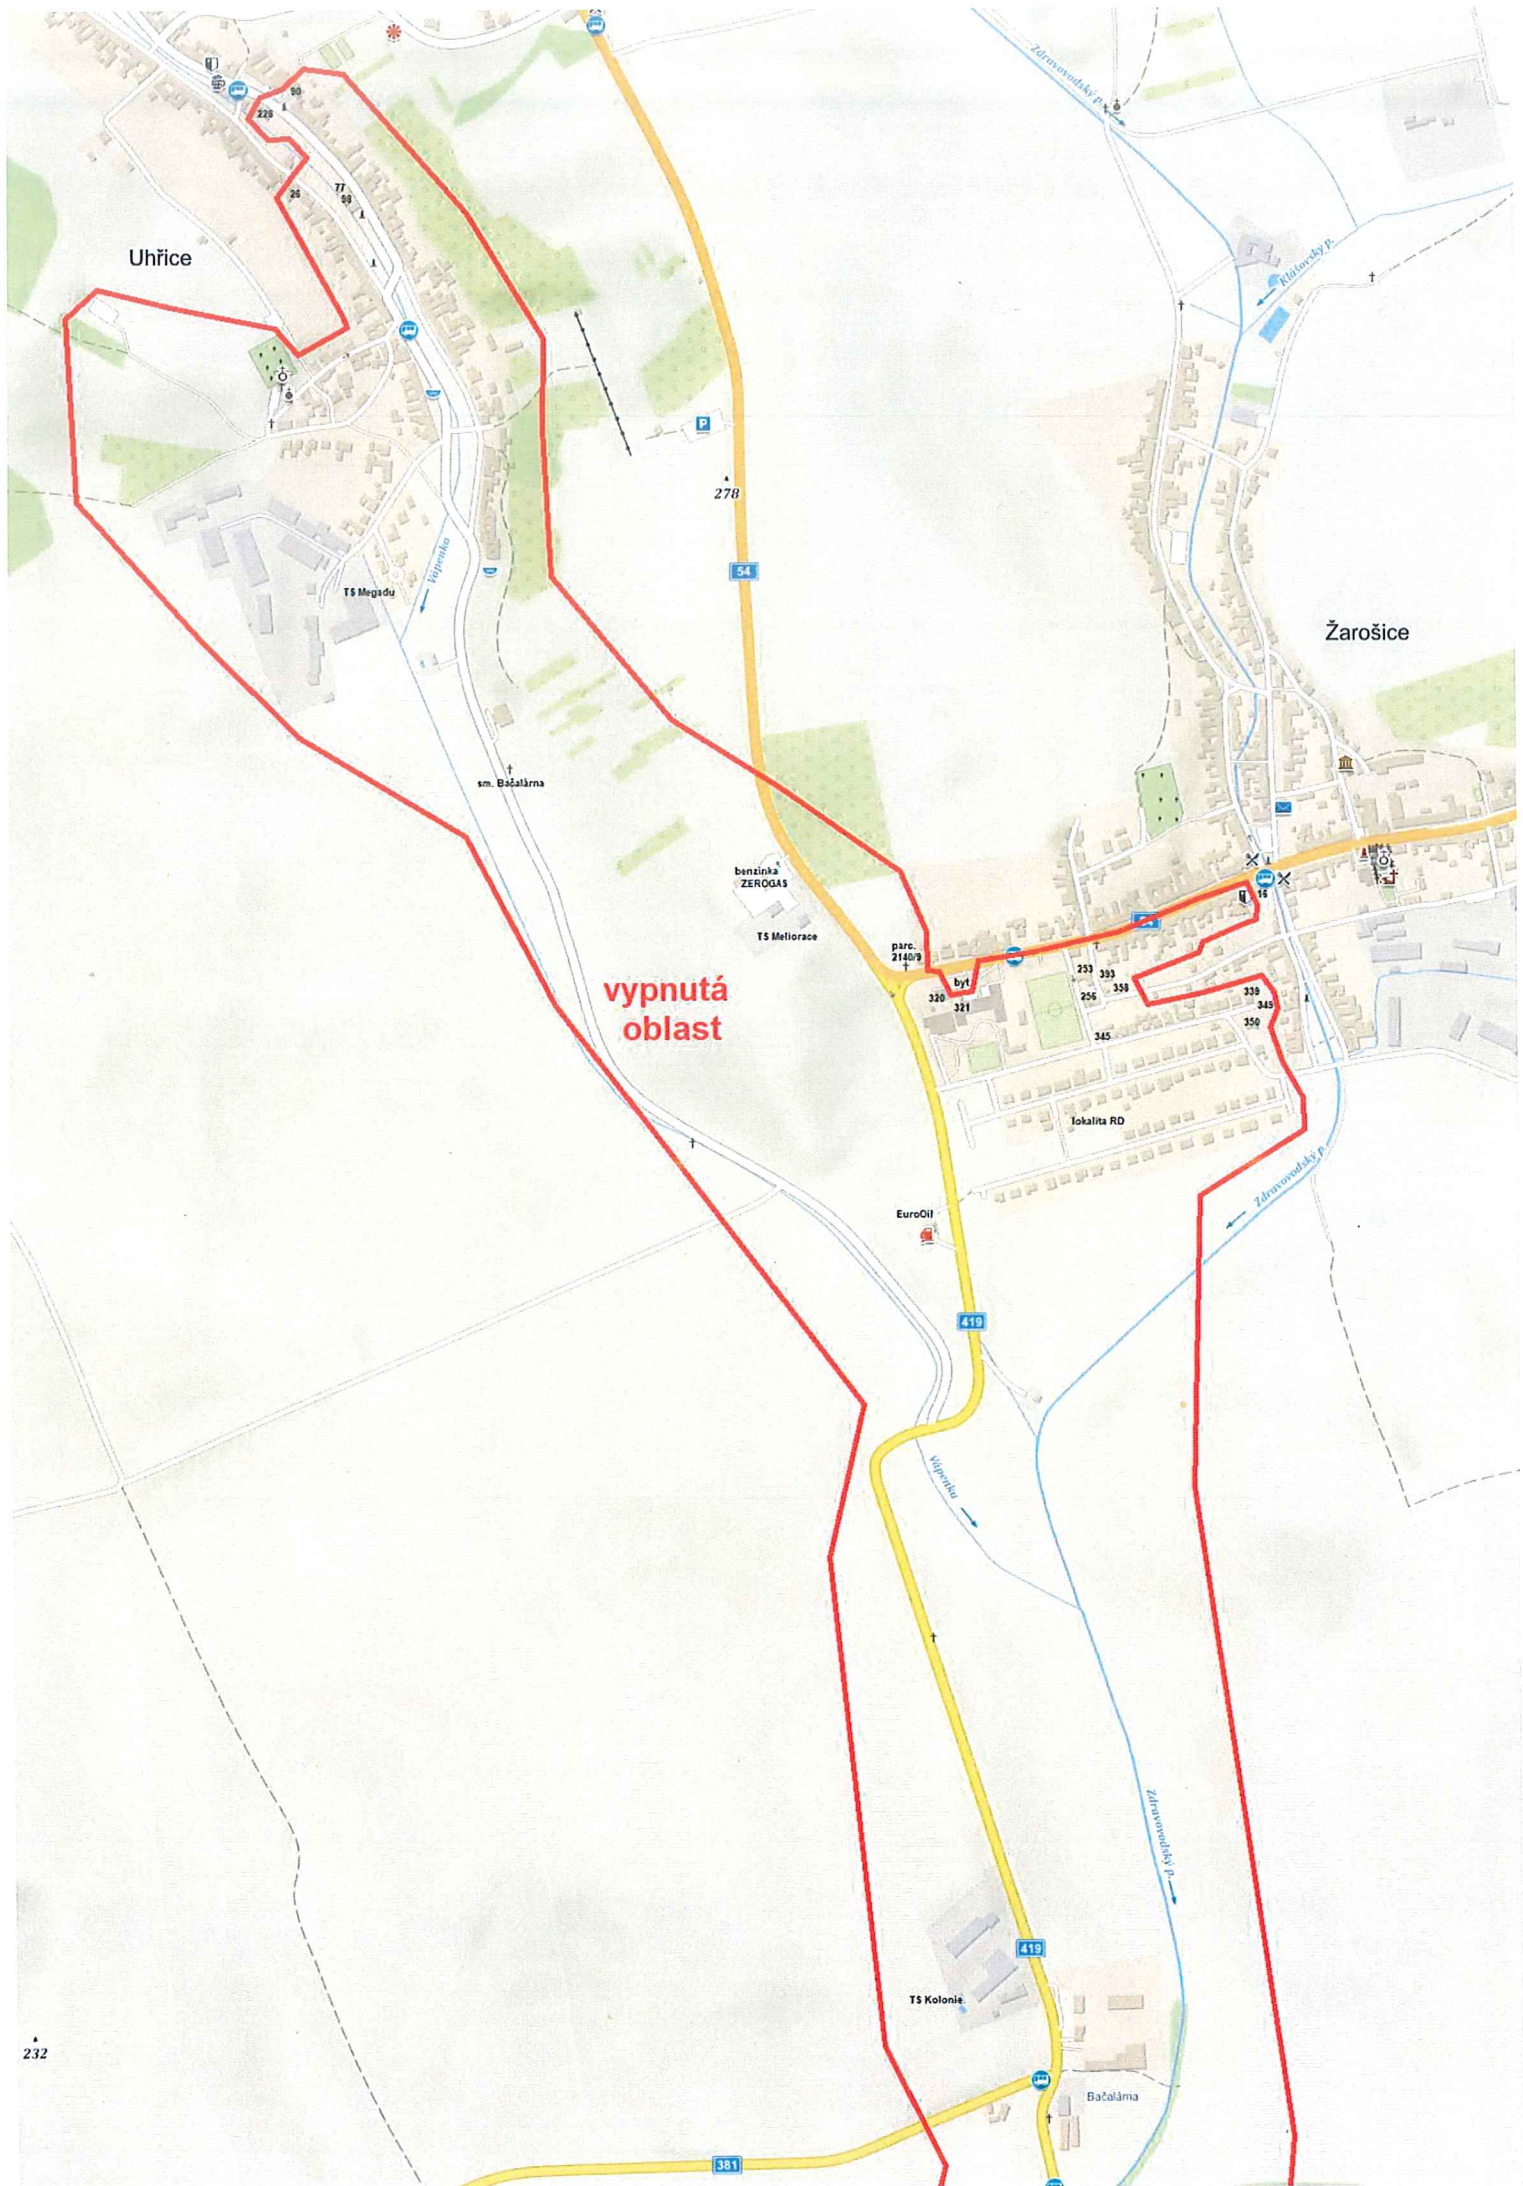

Uhřetice

Žarošice

vypnutá  
oblast